




Planta baixa - Abrigo medidor  
Sem escala

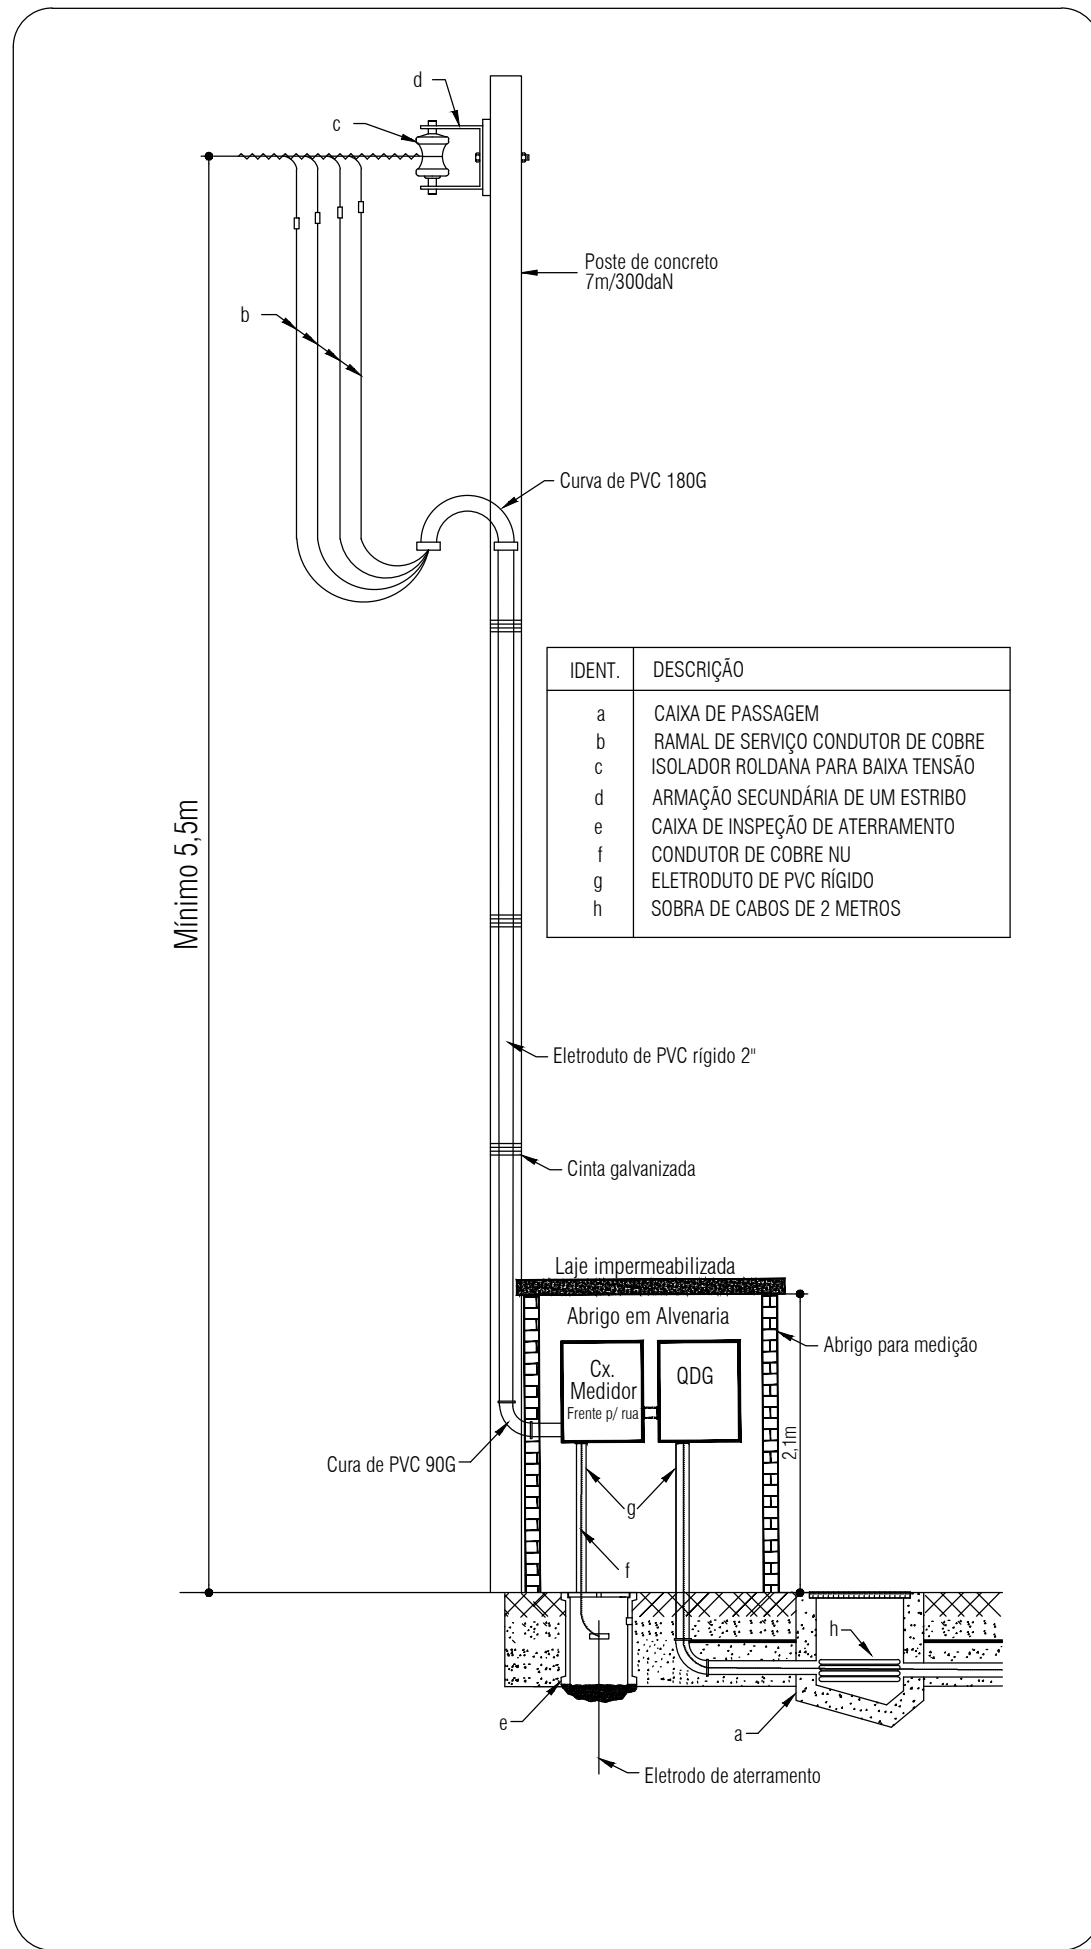

#### Mémoria de calculo:

- Carga instalada 52,00 kW
  - Reletores 32,00 kW
  - Reserva (para sede) 20,00 kW
- Demanda 47,2 kVA
  - Para iluminação campo FD 100% -  $32/0,95 = 33,7$  kVA
  - Para circuitos reservas FD 60,75% - código 9261 da n.321.0002 -  $(20 \times 0,6075)/0,9 = 13,5$  kVA
- Fornecimento C5 - Trifásico 80 A - Ramal de ligação aéreo



FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - INSTALAÇÃO EM MURO OU MURETA



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**  
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO  
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO:  
Av. Euclides da Cunha,160 - Cx. P. 47 - Centro  
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*\*49) 664-0282 - e-mail: engenharia@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88

## MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC

OBRA: **ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE  
FUTEBOL MUNICIPAL  
DO DISTRITO DE SANTA LUCIA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	<b>MAURO DAGOSTIN</b> ENGENHEIRO ELETRICO CREA/SC 104.349-0	ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES:	DETALHES		
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC	ASSINATURA DO PREFEITO:	
LOCAL:	DISTRITO DE SANTA LUCIA		
DESENHO:	MAURO	Nº DESENHO:	D1/2017/PALMITOS/AGOSTO
DATA:	AGOSTO/2017	ÁREA:	INDICADA
ESCALA:	INDICADA		
			<b>02/03</b>