



vc-1

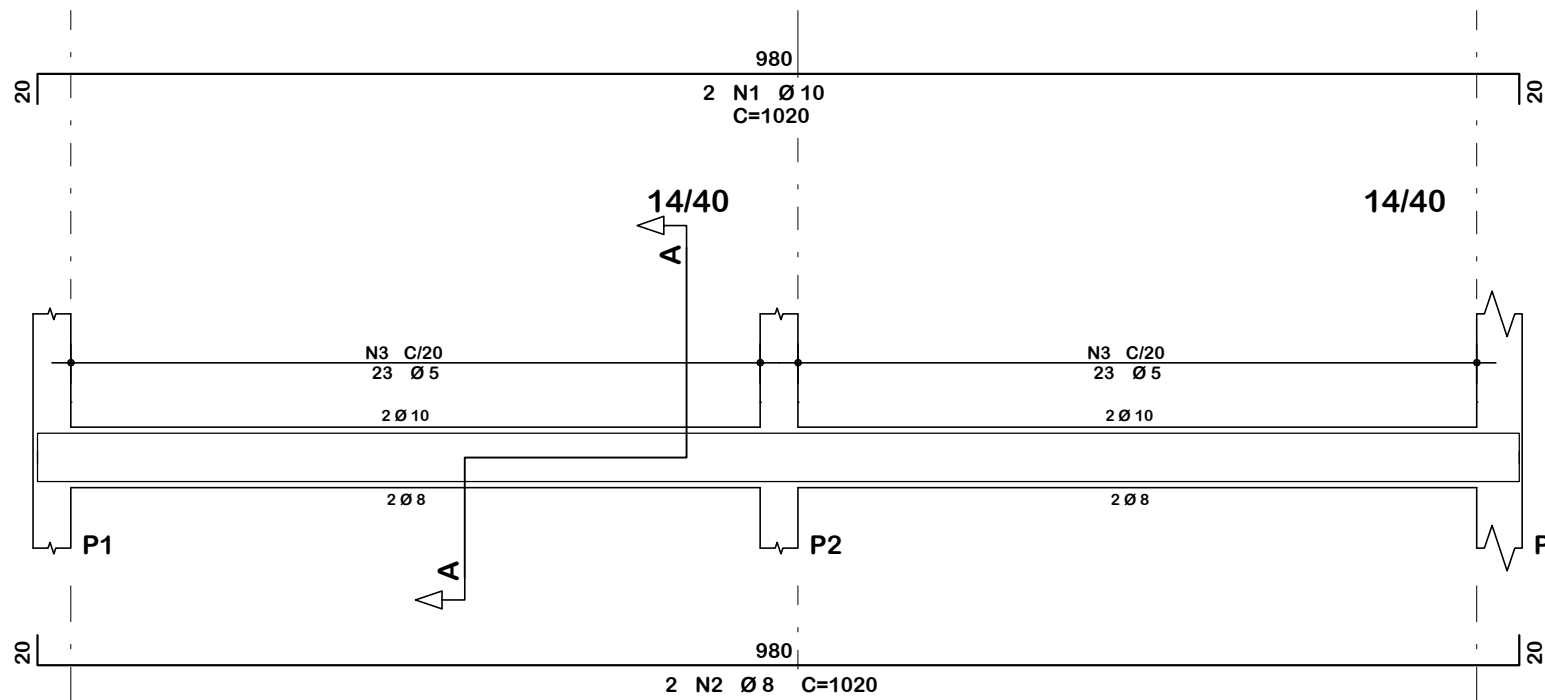


Corte A




46 N3 Ø 5 C=103

vc-2

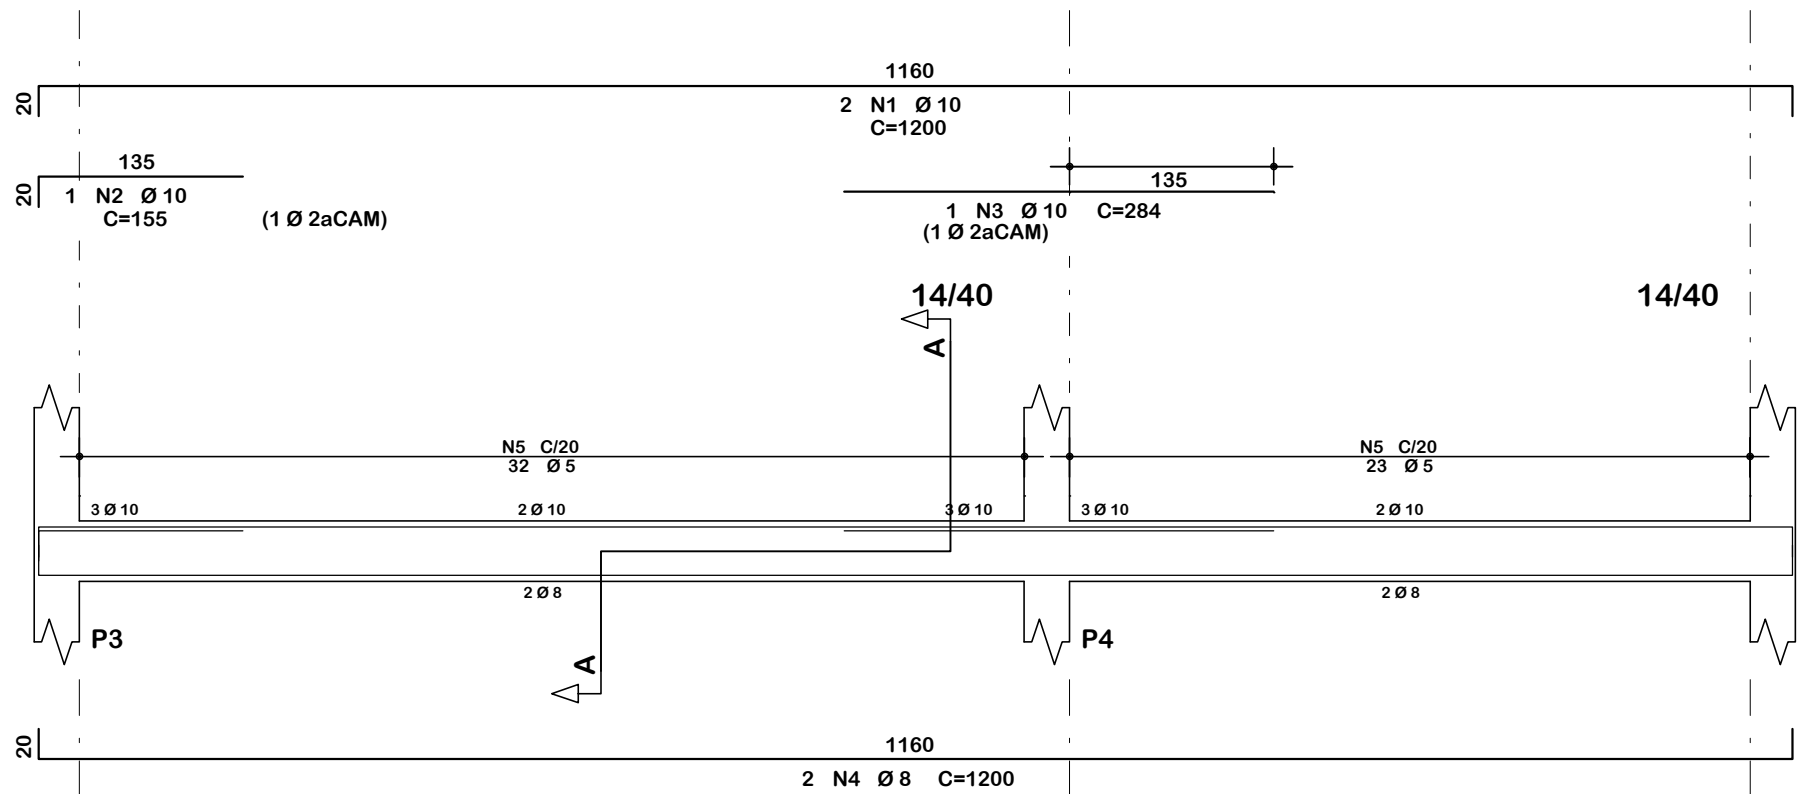


Corte A




55 N5 Ø 5 C=103

vc-3

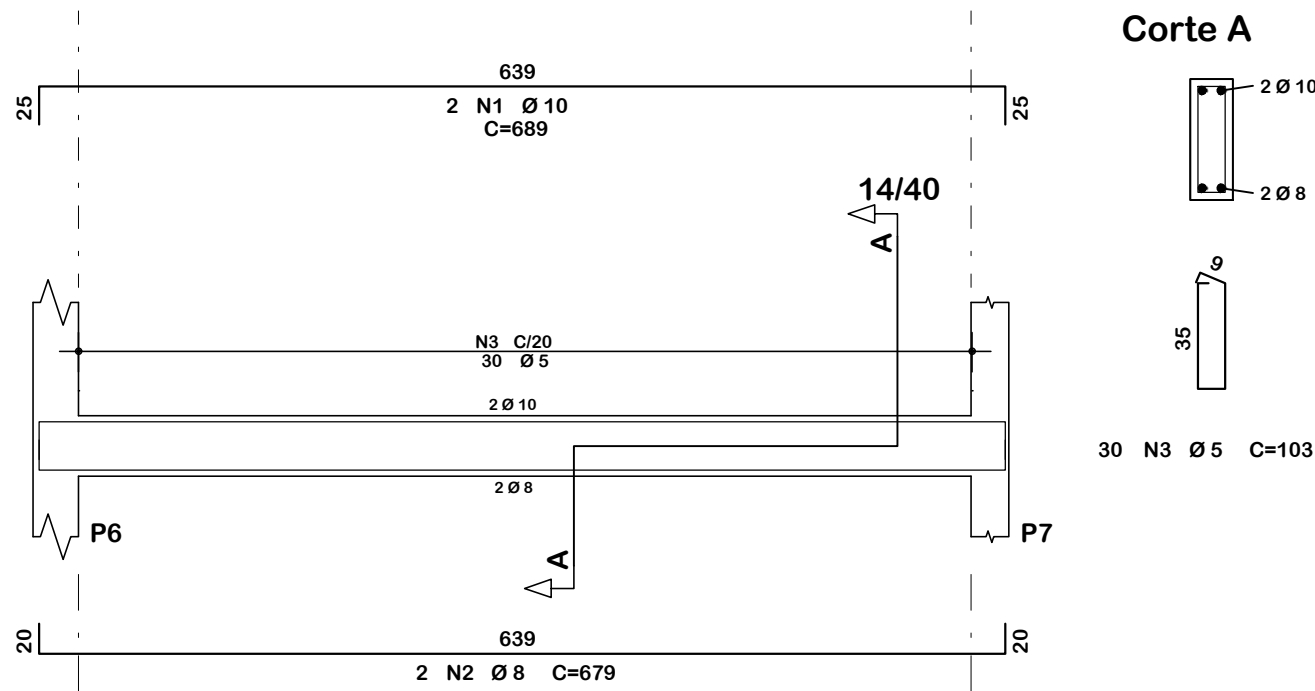


Corte A




30 N3 Ø 5 C=103

vc-4

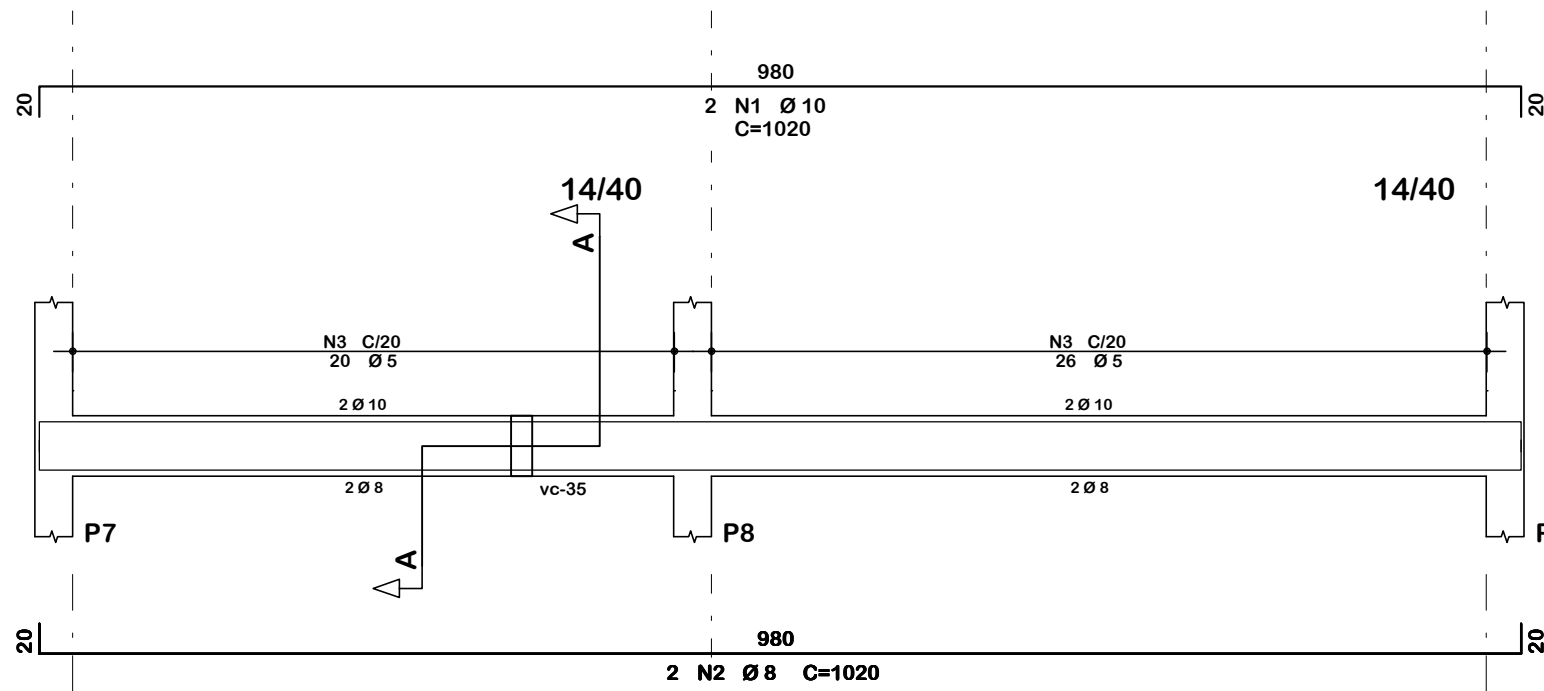


Corte A




46 N3 Ø 5 C=103

vc-5

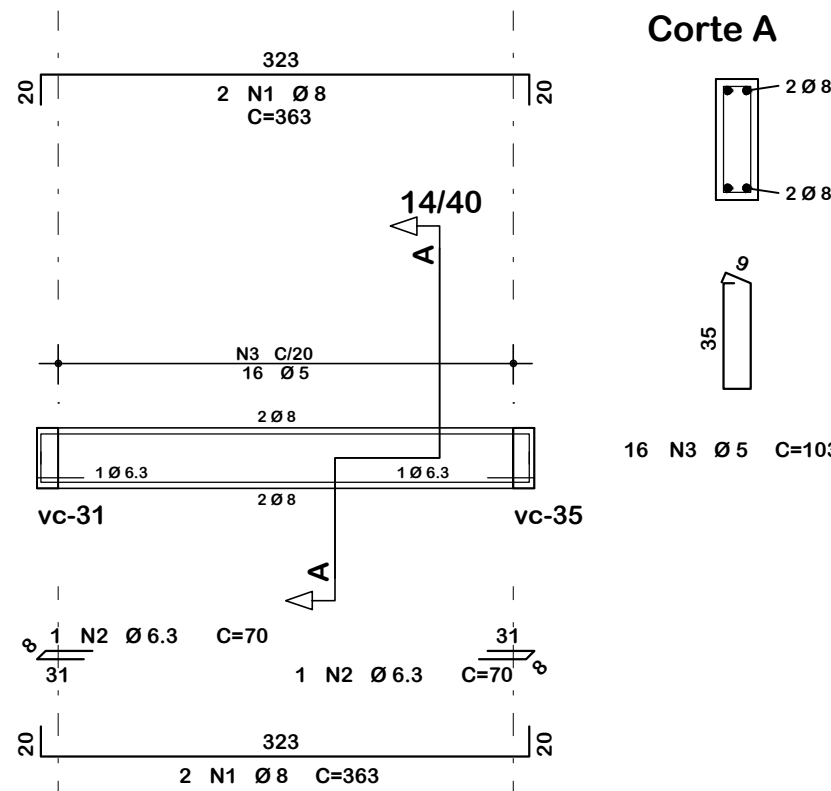


Corte A




16 N3 Ø 5 C=103

vc-6

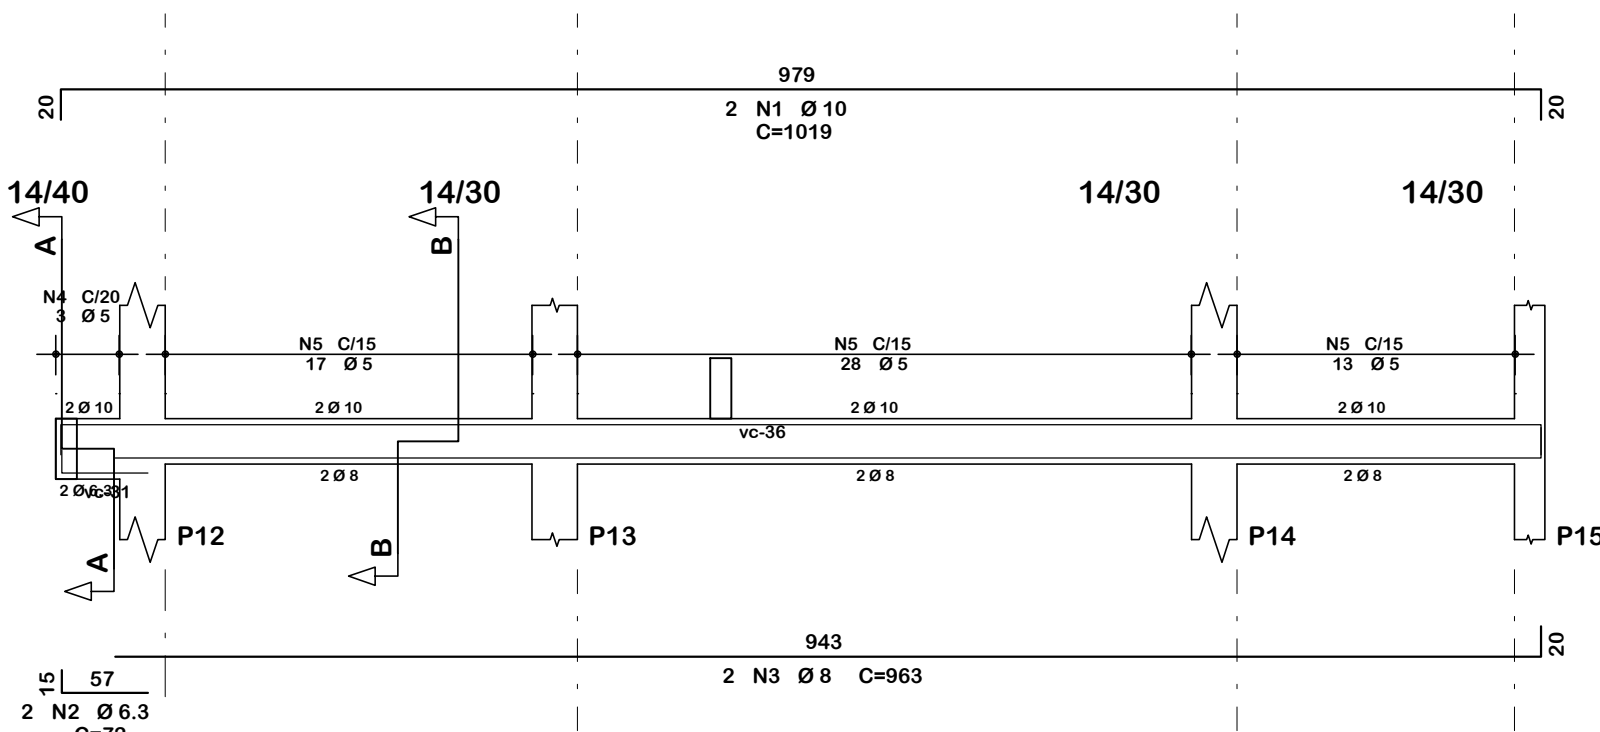


Corte A




3 N4 Ø 5 C=103

Corte B




58 N5 Ø 5 C=83

vc-7

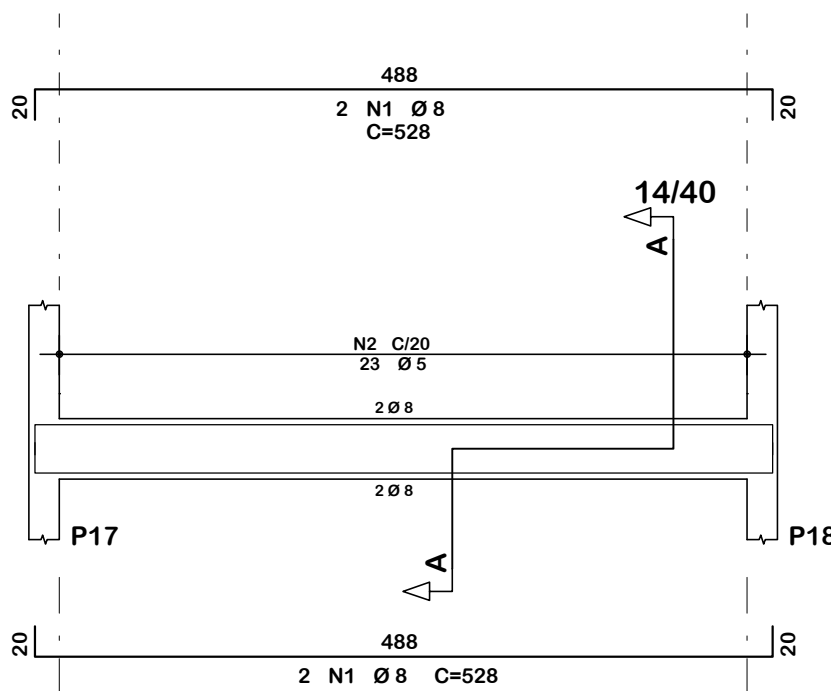


Corte A




23 N2 Ø 5 C=103

vc-8

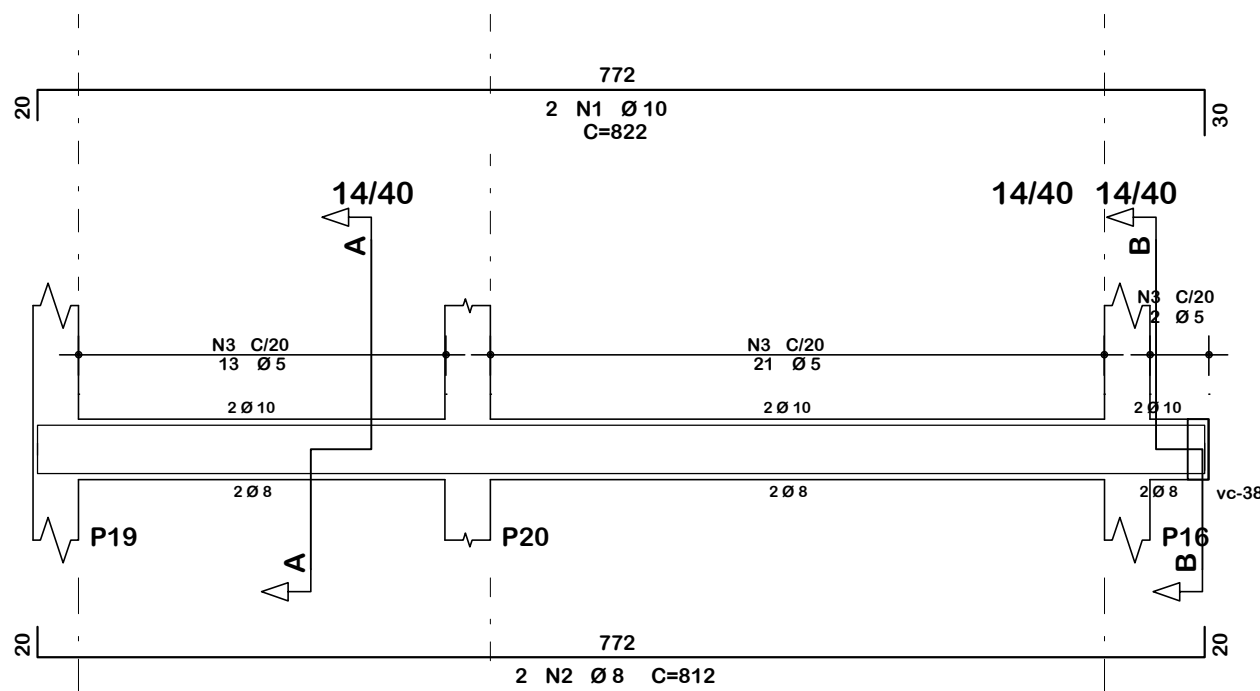


Corte A




34 N3 Ø 5 C=103

Corte B




2 N3 Ø 5 C=103

vc-9

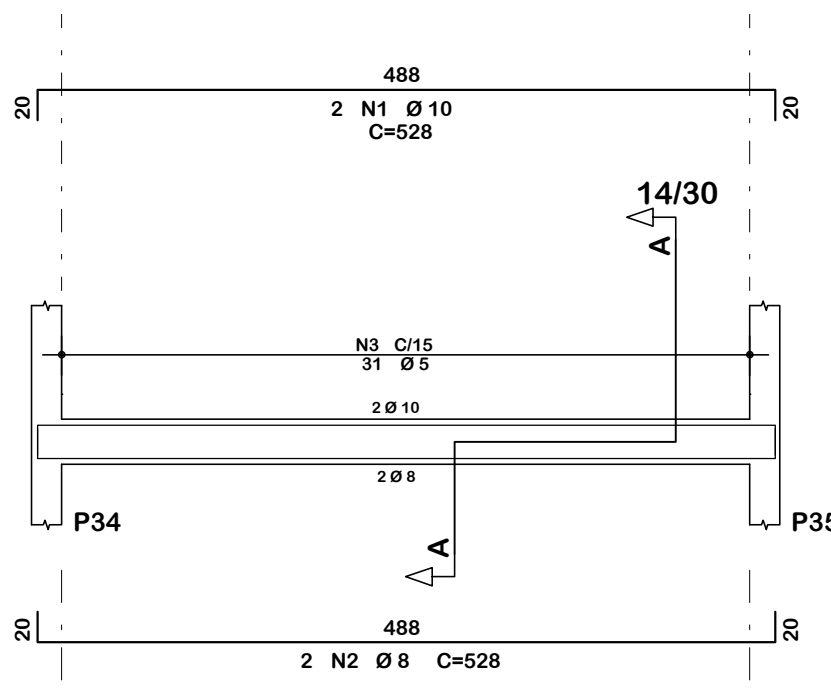


Corte A




31 N3 Ø 5 C=83

vc-10

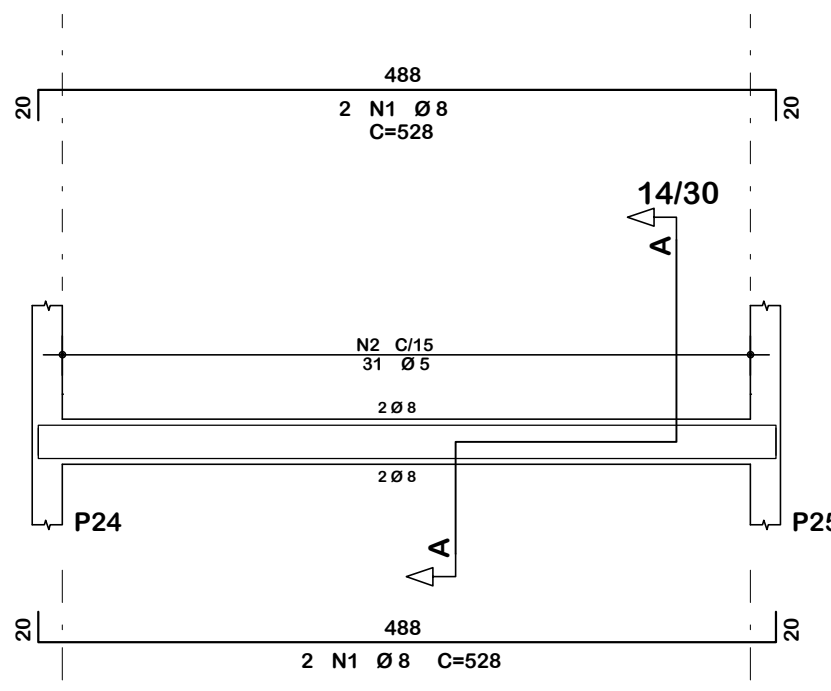

Corte A



31 N2 Ø 5 C=83

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO VIGAS DE COBERTURA		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	224
50	6,3	4
	8	271
	10	394
	12,5	-
	16	-
Peso Total		893 kg

Legenda: Ferragem

quantidade de barras
diâmetro da barra em milímetros
2 N1 Ø 10 C=360
comprimento da barra em centímetros
posição da ferragem

quantidade de barras de armadura de pele
em cada face da viga
armadura de pele em ambos os lados da viga
posição da barra
2X2 N4 Ø5 C=215
comprimento total da barra em centímetros
diâmetro da barra em milímetros

quantidade de estribos
diâmetro do estribo em milímetros
espaçamento dos estribos em centímetros
16 N2 Ø5 C/15 C=100
comprimento total do estribo em centímetros
posição do estribo


Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

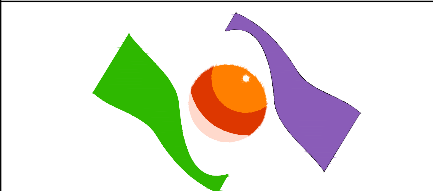

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORÃ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amérios@amérios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAÇÕES:
DETALHAMENTO: VIGAS DE COBERTURA

ASS. RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

LOCAL: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA

MUNICÍPIO DE PALMITOS
CNPJ: 89.361.865/0001-47

DATA: 2024/02/04

FEVEREIRO / 2024

ASS. DO PREFEITO:

FEVEREIRO / 2024

FEVEREIRO / 2024

FEVEREIRO / 2024

FEVEREIRO / 2024

FOLHA:

28/75